




- For Figs. 1-4**  
 1 - Assembly screws  
 2 - Body  
 3 - External cable clamp  
 4 - External cable clamp screws  
 5 - Grommet cap screws  
 6 - Neoprene grommet  
 7 - Housing  
 8 - Terminal screws  
 9 - Internal cable clamp  
 10 - Keyway notches  
 11 - Grommet cap  
 12 - Internal cable clamp screws


- Pour Figs. 1-4**  
 1 - Vis d'assemblage  
 2 - Corps  
 3 - Collier de serrage externe  
 4 - Vis du collier externe  
 5 - Vis du capuchon de l'anneau passe-cordon  
 6 - Anneau passe-cordon en néoprène.  
 7 - Coquille  
 8 - Bornes à vis  
 9 - Collier de serrage interne  
 10 - Encoches  
 11 - Capuchon de l'anneau passe-cordon  
 12 - Vis du collier interne

- Para Figs. 1-4**  
 1 - Tornillos de ensamble  
 2 - Cuerpo  
 3 - Abrazadera exterior  
 4 - Tornillos de la abrazadera exterior  
 5 - Tornillos de la tapa del anillo protector  
 6 - Anillo protector de neopreno  
 7 - Bastidor  
 8 - Tornillos terminales  
 9 - Abrazadera interior  
 10 - Ranura o cuñero del cuerpo  
 11 - Tapa del anillo protector  
 12 - Tornillos de la abrazadera interior


**Figure 1 - Plug 20A, 30A**  
 Figure 1 - Fiches de 20 et de 30 A  
 Figura 1 - Clavija 20A, 30A

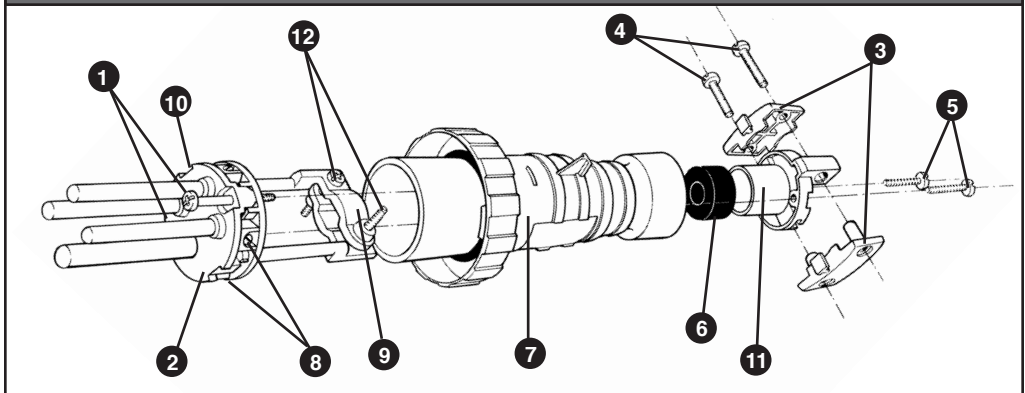


**Figure 2 - Plug 60A, 100A and 125A**  
 Figure 2 - Fiches de 60, de 100 et de 125 A  
 Figura 2 - Clavija 60A, 100A y 125A

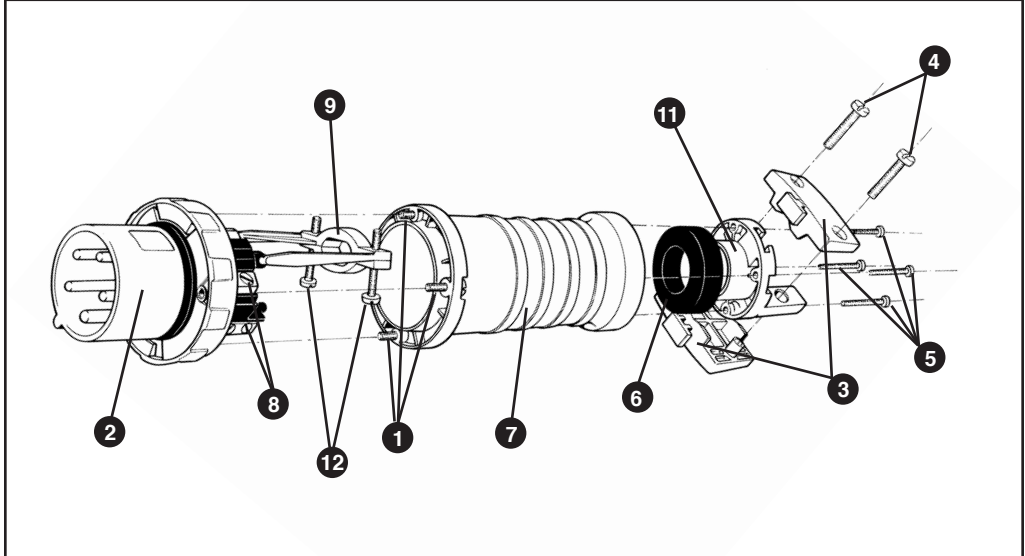


**Figure 3 - Connector 20A, 30A**  
 Figure 3 - Connecteurs de 20 et de 30 A  
 Figura 3 - Conector 20A, 30A

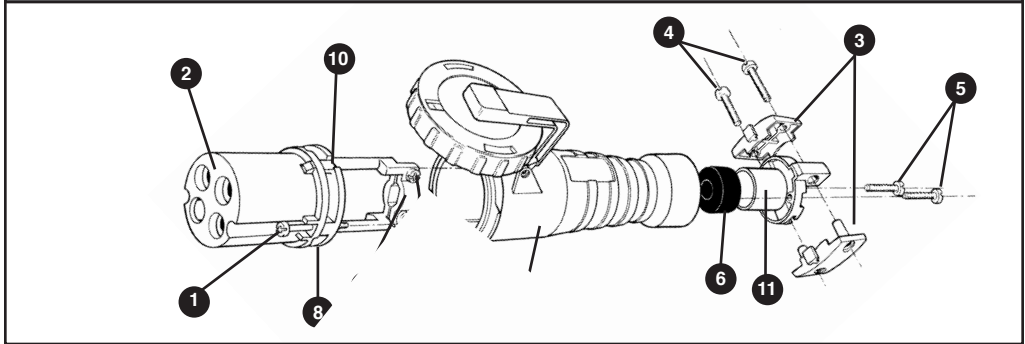

**Figure 4 - Connector 60A, 100A and 125A**  
 Figure 4 - Connecteurs de 60, de 100 et de 125 A  
 Figura 4 - Conector 60A, 100A y 125A

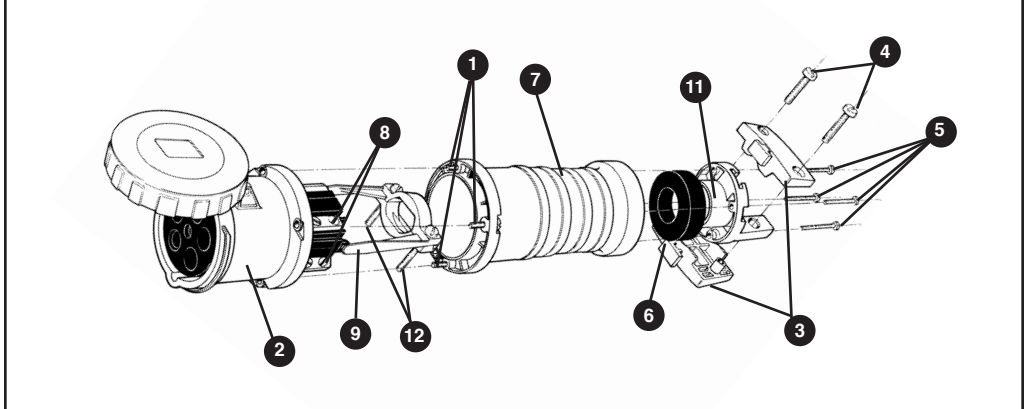


**DRILLING PLAN / SCHEMA DE PERCAGE / PLANO DE PERFORACION**  
 Receptacles & Inlets / Prises et Socles / Receptaculos y Entradas

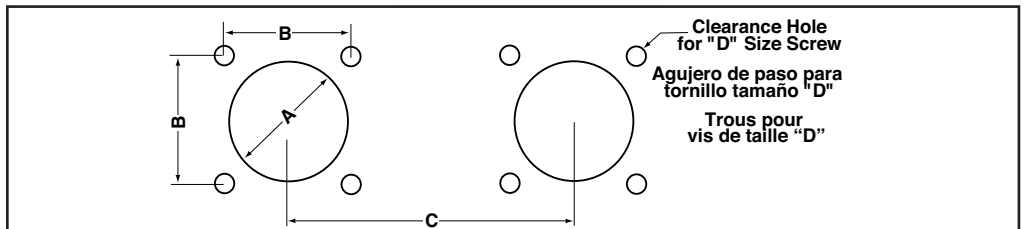


No. Wires; Device N <sup>o</sup> de fils; dispositif No. de Cables; Aparato	A		B		C		D
	inches pulgadas	mm	inches pulgadas	mm	inches pulgadas	mm	
20A;3 Receptacle/Prise/Receptaculo	2.13	54	2.17	55	3.94	100	#8
20A;3 Inlet/Socle/Entrada	1.93	49	1.73	44	3.35	85	#8
20A;4 Receptacle/Prise/Receptaculo	2.52	64	2.36	60	4.33	110	#8
20A;4 Inlet/Socle/Entrada	2.32	59	2.05	52	3.94	100	#8
20A;5 Receptacle/Prise/Receptaculo	2.87	73	2.72	69	3.94	100	#8
20A;5 Inlet/Socle/Entrada	2.32	59	2.05	52	3.94	100	#8
30A;3 Receptacle/Prise/Receptaculo	2.99	76	2.72	69	5.12	130	#8
30A;3 Inlet/Socle/Entrada	2.56	65	2.40	61	4.53	115	#8
30A;4 Receptacle/Prise/Receptaculo	2.99	76	2.72	69	5.12	130	#8
30A;4 Inlet/Socle/Entrada	2.56	65	2.40	61	4.53	115	#8
30A;5 Receptacle/Prise/Receptaculo	3.11	79	2.72	69	5.71	145	#8
30A;5 Inlet/Socle/Entrada	2.56	65	2.40	61	4.53	115	#8
60A All/Tous/Todos	2.76	70	2.40	61	6.69	170	#8
100A/125A All/Tous/Todos	3.19	81	2.80	71	7.87	200	#8

- For Figs. 5-8**  
 1 - Body  
 2 - Terminal screws  
 3 - Mounting screws  
 4 - Gasket  
 5 - Grounding wire

**Figure 5 - Receptacle 20A, 30A**  
 Figure 5 - Prises de 20 et de 30 A  
 Figura 5 - Receptaculo 20A, 30A

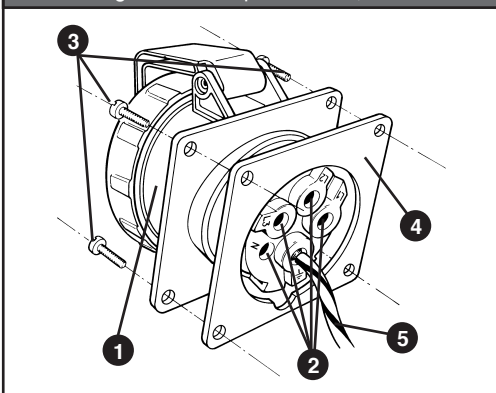


**Figure 7 - Inlet 20A, 30A**  
 Figure 7 - Socles de 20 et de 30 A  
 Figura 7 - Entrada 20A, 30A

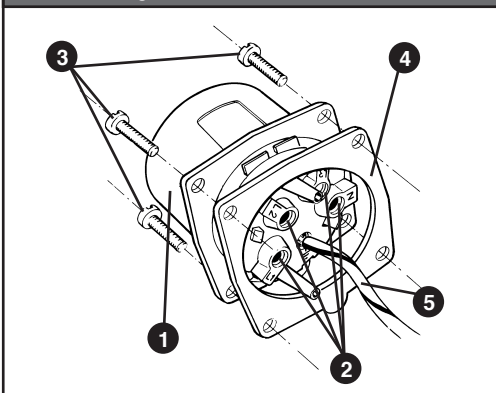


- Pour Figs. 5-8**  
 1 - Corps.  
 2 - Bornes à vis  
 3 - Vis de montage  
 4 - Joint d'étanchéité  
 5 - Fil de terre

**Figure 6 - Receptacles 60A, 100A and 125A**  
 Figure 6 - Prises de 60, de 100 et de 125 A  
 Figura 6 - Receptaculo 60A, 100A y 125A

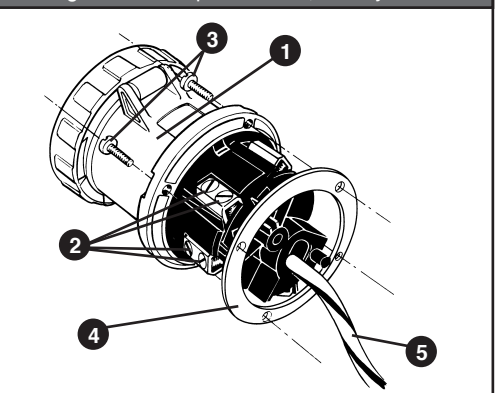

**Figure 8 - Inlet 60A, 100A and 125A**  
 Figure 8 - Socles de 60, de 100 et de 125 A  
 Figura 8 - Entrada 60A, 100A y 125A

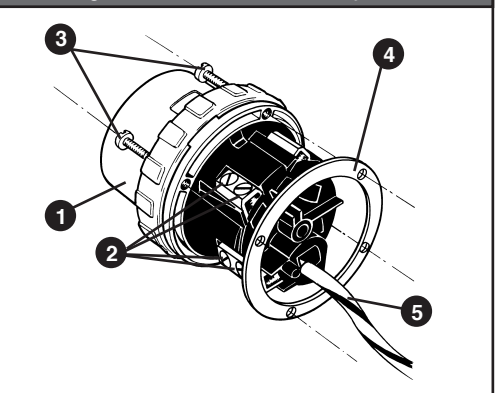


**Table 1 - Wire sizes / Tableau 1 - Calibres et types de fils / Tabla 1 - Tamaño de alambres**

Device Dispositif Aparato	From De De			To À À			Grip Range Diamètres de cordon Rango de Agarre Min./Max. Wire diam. (in.)	Grip Range Diamètres de cordon Rango de Agarre Min./Max. Wire diam. (mm)
	AWG	COND	TYPE	AWG	COND	TYPE		
20A	#14	3	S	#12	3	S	.350/.860	9/22
20A	#14	4	S	#12	4	S	.350/.860	9/22
20A	#14	5	S	#12	5	S	.437/1.187	11/30
30A	#12	3	S	#10	3	S or W	.437/1.187	11/30
30A	#12	4	S	#10	4	S or W	.437/1.187	11/30
30A	#12	5	S	#10	5	S or W	.437/1.450	11/37
60A	#8	3	S or W	#4	3	W	.670/1.625	17/41
60A	#8	4	S or W	#4	4	W	.670/1.625	17/41
60A	#8	5	S or W	#4	5	W	.670/1.625	17/41
100A/125A	#3	3	W	#1	3	W	.950/1.875	24/48
100A/125A	#3	4	W	#1	4	W	.950/1.875	24/48
100A/125A	#3	5	W	#1	5	W	.950/1.875	24/48

**Table 2 - Cable stripping guide / Tableau 2 - Guide de dénudage / Tabla 2 - Diagrama de Pelado del cable**

Device; No. Wires Dispositif; n <sup>o</sup> de fils Aparato; No. de Cables	Conductor Conducteur Conductor	A		B	
		inches/po/pulgadas	mm	inches/po/pulgadas	mm
20A;3	W, L1, L2, L3 Ground/terre Tierra	1.187	30	.375	9.5
		1.187	30	.500	13
20A;4, 5	W, L1, L2, L3 Ground/terre Tierra	1.775	45	.375	9.5
		1.775	45	.500	13
30A;3	All/Tous/Todos	1.775	45	.500	13
		1.775	45	.500	13
30A;4	All/Tous/Todos	1.970	50	.500	13
		1.970	50	.500	13
60A;All/Tous/Todos	All/Tous/Todos	2.953	75	0.900	23
		4.125	105	1.175	30

**Cable stripping diagram.  
Schéma de dénudage.  
Diagrama para pelar el cable.**

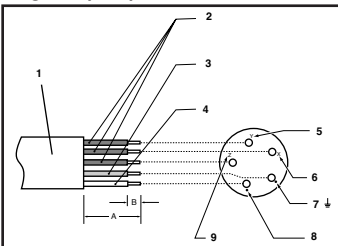

- 1 - Cable Jacket.
- 2 - Hot Conductors (no specific color identification).
- 3 - Green equipment ground conductor only (or green with yellow stripes).
- 4 - White or gray, system ground or neutral conductor only.
- 5 - S2 or L2.
- 6 - R1 or L1.
- 7 - Green dot and
- 8 - White Dot and N.
- 9 - T3 or L3.

**Table 3 - Terminal identification / Tableau 3 - Identification des bornes / Tabla 3 - Identificación de terminales**

and green color et couleur verte y color verde white color and N couleur blanche et N color blanco y N	Equipment ground conductor. Fil de terre de l'équipement. Conductor a tierra del equipo. Grounded circuit conductors (neutral). Conducteurs de circuit MALT (neutre). Conductores de circuito a tierra (neutros). Ungrounded circuit conductors (line, hot). Conducteurs de circuit non MALT (ligne, actifs). Conductores de circuito sin paso a tierra (fase, línea). Control circuit conductor. Conducteurs de circuit de commande. Conductor del control de circuito.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Table 4 - Tightening guide; in-lbs. (N·m) / Tableau 4 - Guide de serrage en po-lb (N.m.) / Tabla 4 - Guía de tensión; in-lbs (N·m)**

Device Dispositif Aparato	Terminal Screws Bornes à vis Tornillos Terminales	Internal Cable Clamp Screws Vis du Collier Interne Tornillos de la Abrazadera Interna	Assembly Screws Vis d'Assemblage Tornillos de Ensamble	External Cable Clamp Screws Vis du Collier Externe Tornillos de la Abrazadera Externa
20A	7.1 (.8)	10.6 (1.2)	10.6 (1.2)	17.7 (2.0)
30A	10.6 (1.2)	10.6 (1.2)	10.6 (1.2)	17.7 (2.0)
60A	31 (3.5)	10.6 (1.2)	10.6 (1.2)	26.6 (3.0)
100A/125A	50 (5.6)	17.7 (2.0)	17.7 (2.0)	26.6 (3.0)

**SOLO PARA MEXICO**  
**POLIZA DE GARANTIA:** LEVITON S. de R.L. de C. V., LAGO TANA NO. 43 COL. HUICHAPAN, DEL. M. HIDALGO MÉXICO  
 D. F., MÉXICO. CP 11290 Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

- Para hacer efectiva esta garantía, no podrá exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido en cualquiera de los centros de servicio que se indican a continuación.
- La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
- El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
- Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por LEVITON, S. de R.L. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
- En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

**DATOS DEL USUARIO**  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 COL: \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_  
 CIUDAD: \_\_\_\_\_  
 ESTADO: \_\_\_\_\_  
 TELEFONO: \_\_\_\_\_  
**DATOS DE LA TIENDA O VENEDOR**  
 RAZON SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 PRODUCTO: \_\_\_\_\_  
 MARCA: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
 NO DE SERIE: \_\_\_\_\_  
 NO. DEL DISTRIBUIDOR: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 COL: \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_  
 CIUDAD: \_\_\_\_\_  
 ESTADO: \_\_\_\_\_  
 TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE VENTA: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE ENTREGA O INSTALACION: \_\_\_\_\_